


UPOZORNENIE :
 PRED ZÁPOČÍTÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ŽIADAM, ABY BOLA ZAISTENÉ
 SKLIEČENÉ VYTÝČENIE TRASY PODZ. VEDENÍ KOLIDUJÚCICH Z PROJEKTOV.
 DOPRAVNÝMI PLOCHAMI, PRÍPADNE ABY SA ZAIŠTIL U JEDNOTLIVÝCH
 SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ DOZOR POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁČ.

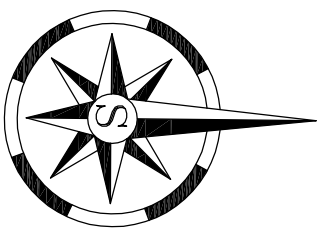

PRUDOVA SUSTAVA : 3+PEN, str. 50Hz, 400V, TN-C
 Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke/základná ochrana/
 podľa STN 332000-4-41/2007-ochrana izolovaním živých častí a ochrana zábranou s krytmi
 Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche /ochrana pred dotýkom neživých častí
 –samočinným odpojením od zdroja /sústavou TN-C a uzmenením,
 Ochranné pásmo káblov : 1m na obidve strany

VYPRACOVAL : Ing. Ridošová	PROJEKTANT : Ing. Ridošová	Dankaninová Drahoslava Petrovce n/Lab.84, 07101 Michalovce
INVESTOR : MESTSKÝ ÚRAD, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 TREBIŠOV		Formát : 2 x A4
STAVBA : OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV V MESTE TREBIŠOV		Dátum : 9/2018
OBJEKT : SO 03-UI. Československej Armády		Účel : Projekt
DIEL : EI1 – Elektroinštalácia		Mierka : 1:500
OBSAH : SITUÁCIA		3