

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody  
úsek 03- úprava NN vedenia  
NFA2X 4x120

pôvodná trasa  
vymena podperných bodov  
vymena vodičov

SO 01-Silnoprúdové el. rozvody  
úsek 03- úprava NN vedenia  
NFA2X 4x120

2x NN kábel v zemi  
2xNAYY-J 4x150  
+HDPE 40/33

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody  
úsek 01- NN kábel  
NAYY-J 4x150  
úsek 02 - chránička HDPE  $\phi$ 40/33

- pôvodná trasa  
vymena jestvujúceho kábla

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody  
úsek 03- úprava NN vedenia  
NFA2X 4x120+  
VO:NFA2X 2x25

- pôvodná trasa  
- vymena podperných bodov  
- vymena vodičov


SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody  
úsek 03- úprava NN vedenia  
NFA2X 4x120

- pôvodná trasa  
- vymena podperných bodov  
- vymena vodičov

SO 01-Silnoprúdové el.rozvody  
úsek 01- nový NN kábel  
NAYY-J 4x70  
vymena R000694 za SR3

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody  
úsek 01- NN kábel  
NAYY-J 4x150  
úsek 02 - chránička HDPE  $\phi$ 40/33mm

- pôvodná trasa  
- nový NN kábel

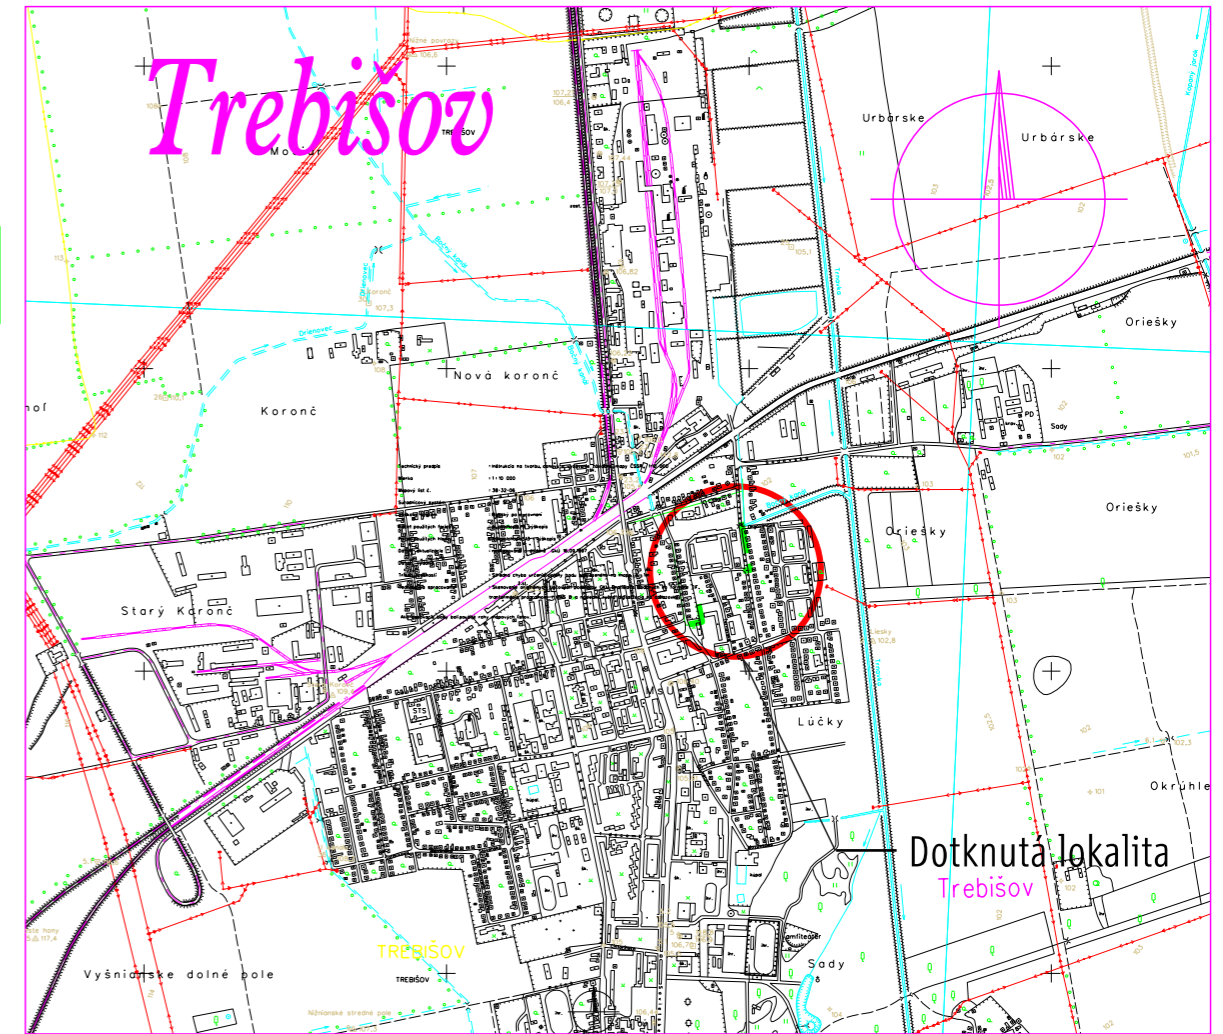


Dotknutá lokalita  
Trebišov

Celková situácia M 1:25 000

LEGENDA

- - úprava vzdušného NN vedenia
- - - - nový NN kábel v zemi
- - - - chránička HDPE  $\phi$ 40/33mm
- - - - jestvujúci NN kábel v zemi
- ✕ - demontáž NN vedenia
- ⏏ - nová rozpojovacia a istiacia skriňa -SR

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností  
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Stela Marková	SADA			
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Martin Berezňanin				
PROJEKTANT	Ing. Stela Marková				
VEDÚCI TVARU	Ing. Martin Hajduk				
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.				
MIESTO STAVBY	Trebišov, k.ú. Trebišov		STUPEŇ	PROJEKT	
NÁZOV STAVBY	<b>Trebišov - úprava NN vedenia z TS19</b>		ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-10696	ČÍSLO VÝKRESU
			DÁTUM	07/2021	<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1</span>
			FORMÁT	2xA4	
NÁZOV VÝKRESU	<b>Celková situácia</b>		MIERKA	1:2 000	